
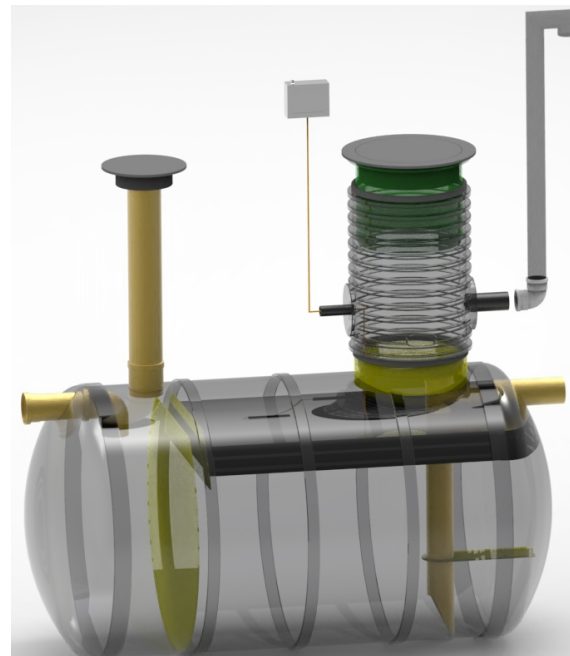


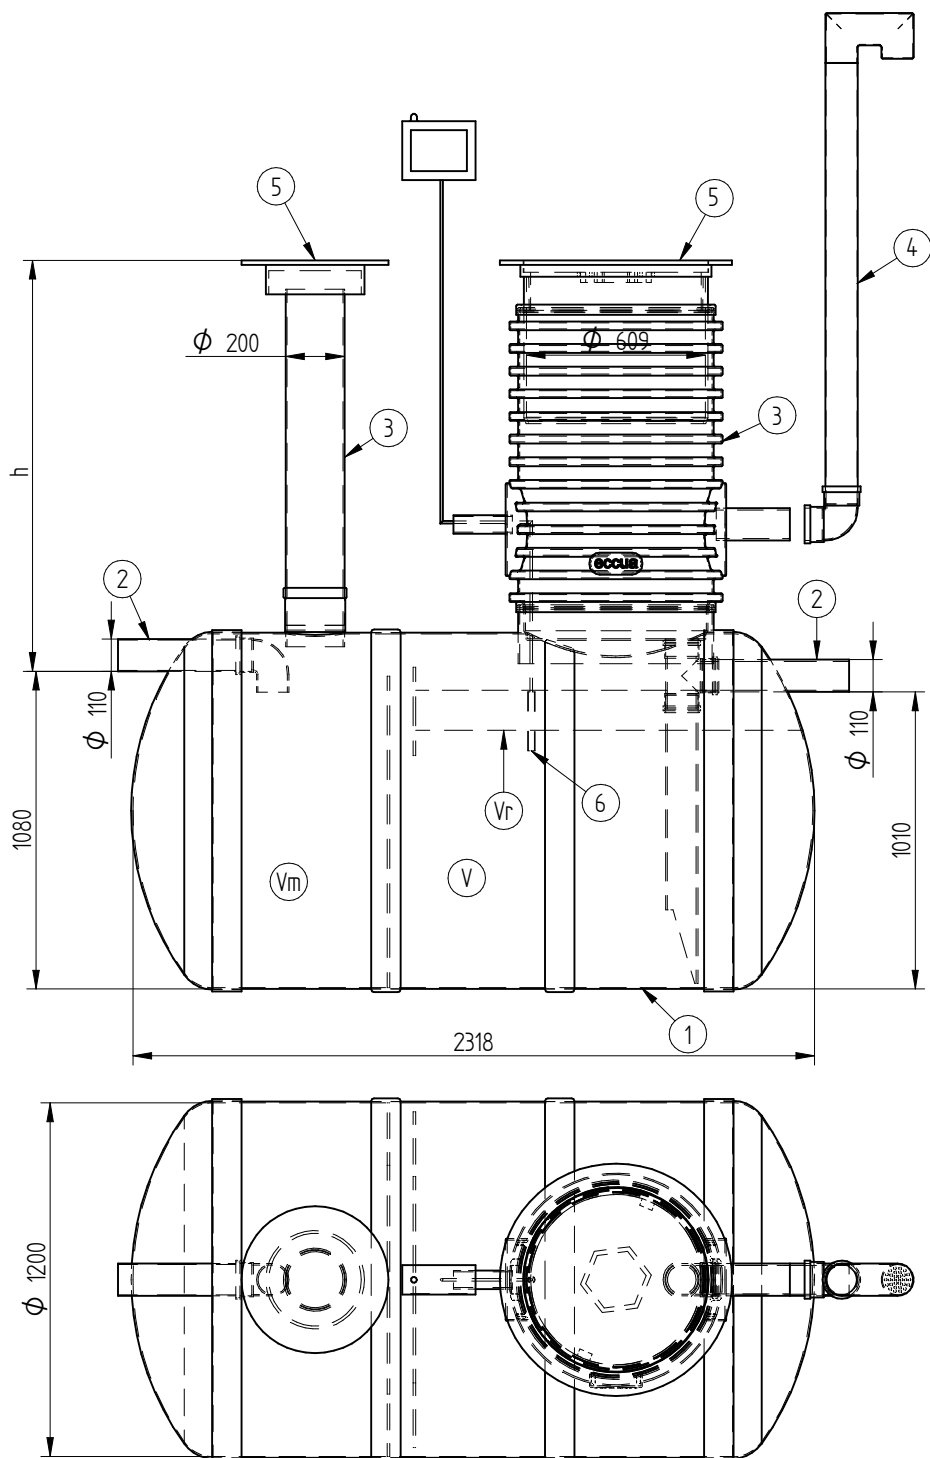

CE
EN
1825-1

Soovin tellida

Soovin hinnapakumist

Märgi mahuti paigaldussügavus h (sügavus maapinnast siseneva toru põhjani mm)
h =

Märkused (projekti nimi v aadress, erisoovid jne):

NR	NIMETUS	MATERJAL	MÖÖT	HULK/tk
1	Eraldaja korpus(D x L mm)	PE-HD	1200x2318	1
2	Sisend- ja väljundtoru	PE-HD	D110 mm	1
3	Hoolduskaevud (valige sobiv sügavus)	PE-HD	D600 & 200mm	2
	Paigaldussügavus h mõõdetakse sisendtoru põhjast maapinnani mm-tes. Eritellimusena kohandame eraldajaid ka sügavamaks paigalduseks.			
4	Tuulutustoru	PVC	D110 mm	1
Vr	Rasvamaht		200 dm ³	
Vm	Mudamaht		820 dm ³	
V	Kogumaht		2190 dm ³	
LISAVARUSTUS. Vali sobiv rippmenüüst või märgi valikukasti "X"				
5	Kaaned (vali sobiv)			
6	Rasvapüüduri alarmseade (vali sobiv)			

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel

Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

Date	Engin	Signature	Sheets	RASVAERALDAJA NS5	
				Name.	
eccua		Mass		Number	RV

All rights reserved to Eccua Pro OÜ