
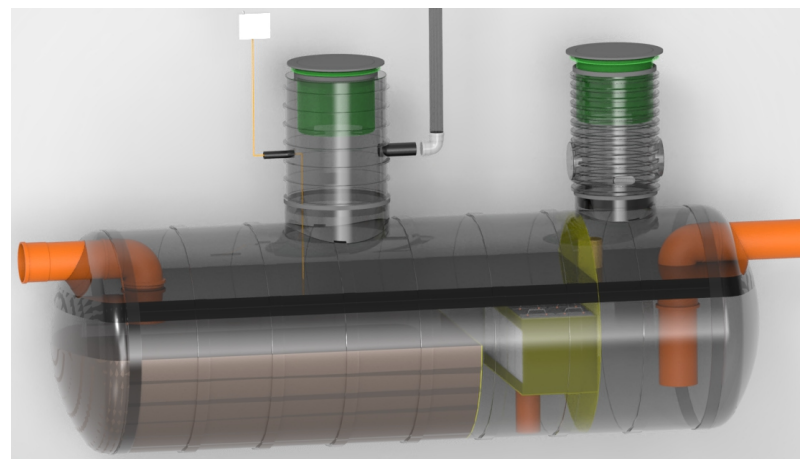


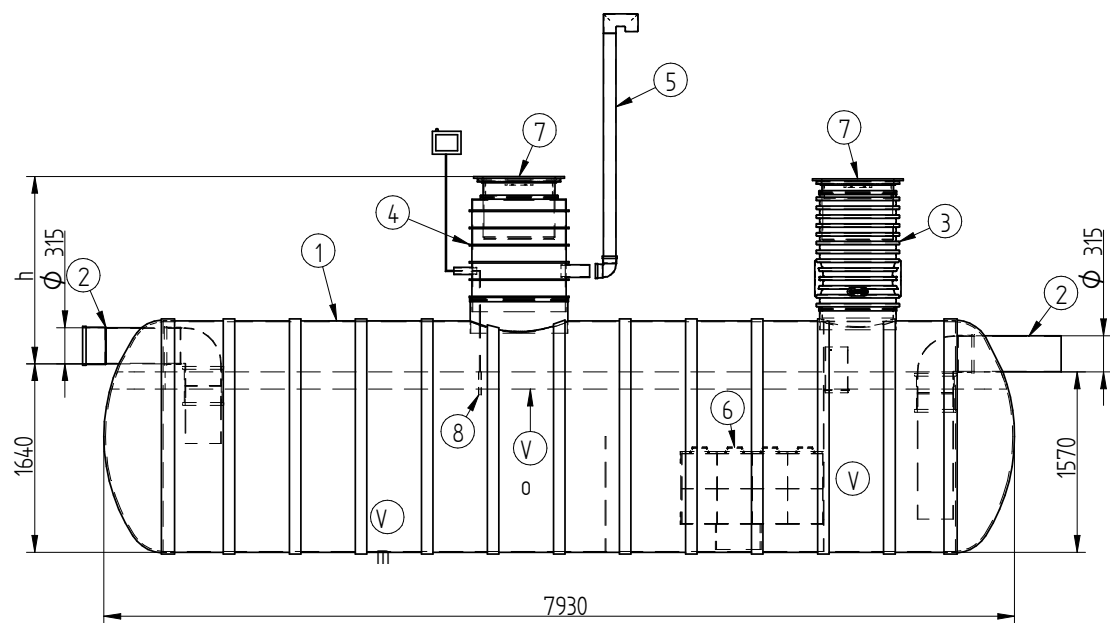

CE
EN 858-1

PIA

Soovin tellida

Soovin hinnapakumist

Märgi mahuti paigaldussügavus h (sügavus maapinnast siseneva toru põhjani mm)
h =

Märkused (projekti nimi v aadress, erisoovid jne):

NR	NIMETUS	MATERJAL	MOOT	HULK/tk
1	Eraldaja korpus	GRP	D2000.L7930	1
2	Sisend- ja väljundtoru	PVC	D315mm	1
3	Hoolduskaev 1 (valige sobiv sügavus)	PE-HD	D600mm	1
	Paigaldussügavus h mõõdetakse sisendtoru põhjast maapinnani mm-tes. Eritellimusena kohandame eraldajaid ka sügavamaks paigalduseks.			
4	Hoolduskaev 2	PE-HD	D800mm	1
5	Tuulutustoru	PE	D110mm	1
6	Õlikoalisaator HD Q-PAC filtriga			
V	Kogumaht		18120 dm ³	
Vo	Õlimaht		1960 dm ³	
Vm	Liiva-mudamaht		6500 dm ³	
LISAVARUSTUS. Vali sobiv rippmenüüst või märgi klõpsates valikukasti "X"				
7	Kaaned teleskoopilised D800 ja D600 mm (vali sobiv)			
8	Õlipüüduuri alarmseade (vali sobiv)			
9	Sulgurklapp (soovikorral vali)			

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel

Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

Date	Engin	Signature	Sheets	ÕLIERALDAJA I klass EQ-SM NS65 liiva-mudaeraldajaga	
eccua		Mass		Number	RV

All reserved to Eccua Pro OÜ